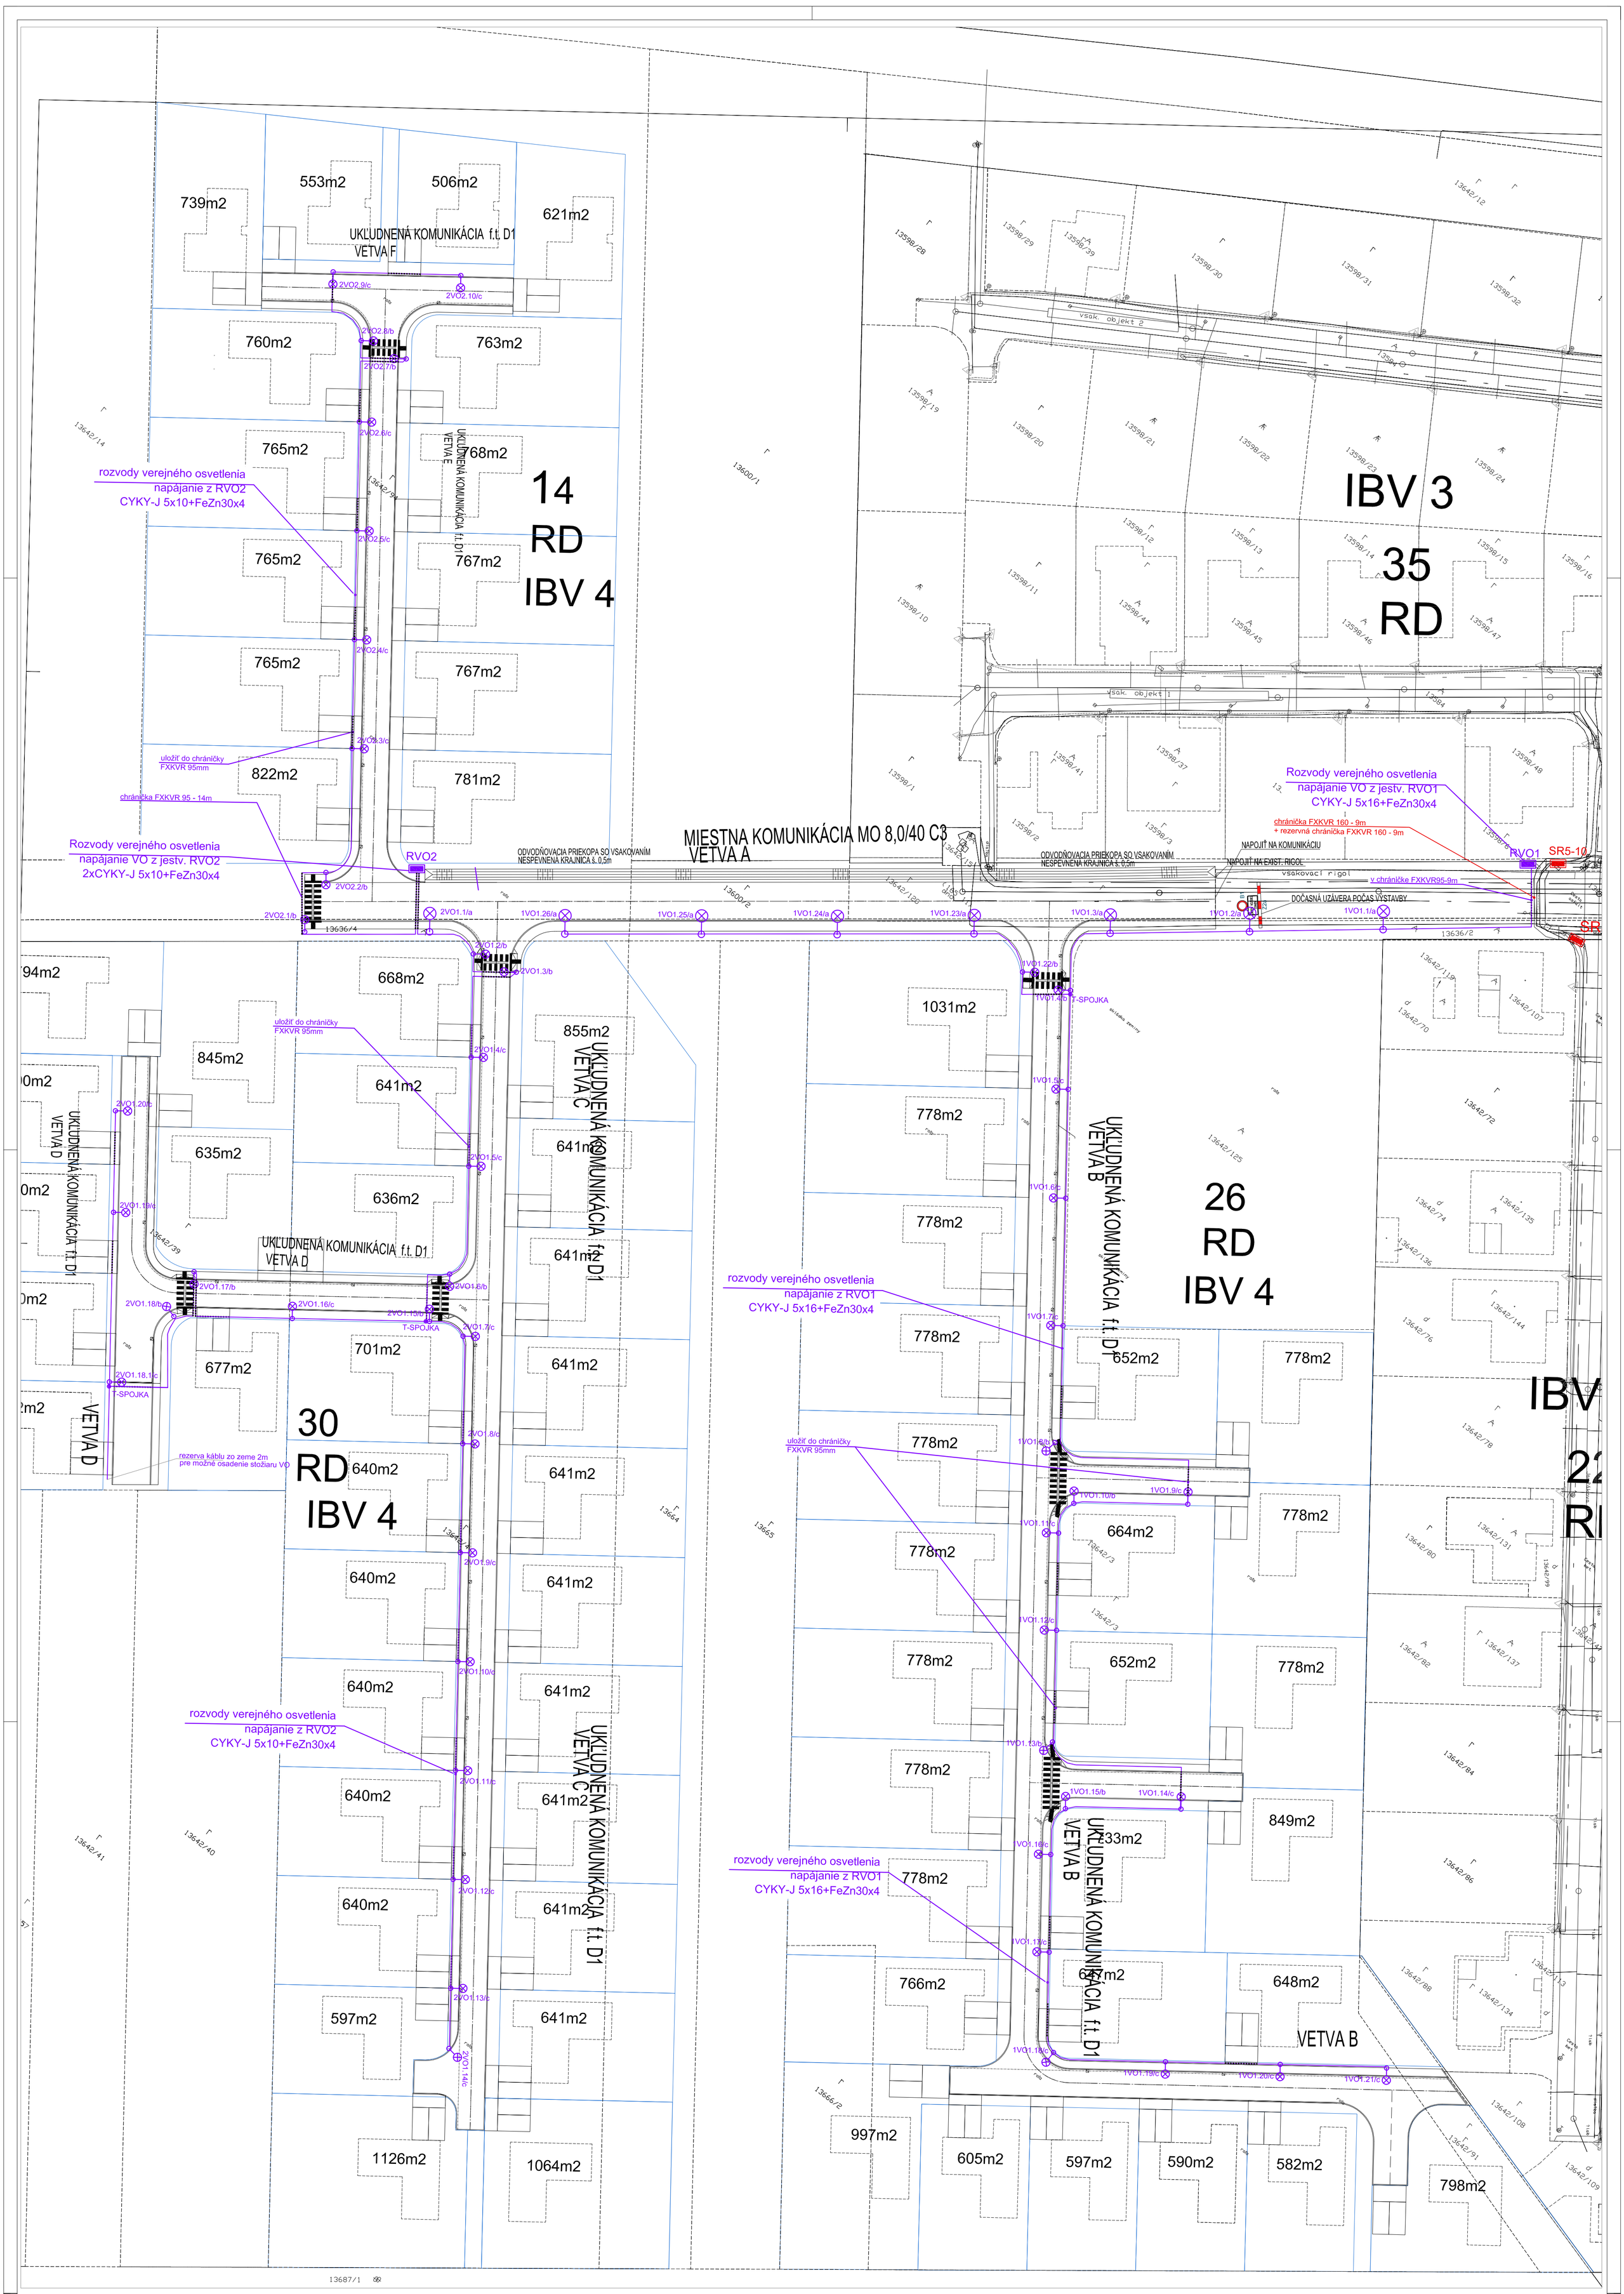

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NN VEDENIE 3 FÁZ, AC - 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA NN

OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM ELEKTRICKÝM PRÚDOM - STN 33 2000-4-411/2007

411.1 OCHRANNÉ OPATRENIA - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

411.2 POZNÁMKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM)

PRÍLOHA A

A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY

PRÍLOHA B - PREDPÄTIE A UMIESTNENIE MIMO DOSAH

411.3 POZNÁMKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.2.2 DOPLNKOVÉ POSPOJOVANIE

415 DOPLNKOVÁ OCHRANA

415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

VONKAJŠIE VPLYVY V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

AB8, AD2, AE3, AF1, AQ1, BC4

UZEMNENIE: STN 2000-5-54, STN 33 3201/2004

1 - kV KÁBEL NECHRÁNENÝ

1 - kV KÁBEL CHRÁNENÝ

STN 73 6005

1 - kV KÁBEL		SKUPINA KÁBLOV		PLYNOVOD	ČERPACIE ČERPADLO	VODOVOD	STOKY
NAMIESTE, DVOJITÉ VZDIALENOSTI PRE STYKU S OSTAT. INŠ. SIEŤAMI		1kV	220V	35kV	NTL	STL	
SKLBEH	CHRÁNENÝ	5	20	20	40	60	30/10	40	50
	NECHRÁNENÝ								
KRÍŽOVANIE	CHRÁNENÝ	5	20	20	10	10	30/10	40/20	30
	NECHRÁNENÝ								

VZOROVÉ KÁBLOVÉ REZY

REZ CESTA

REZ CHODNÍK - TERÉN

REZ CHODNÍK - TERÉN

REZ CHODNÍK - TERÉN

LEGENDA:

RVO1 ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA

KÁBEL VEREJNÉHO OSVETLENIA STK 60/80/3, v+8m+VYLOŽNÍK 2m A 0,5m typ V1T-20-D A V1T-05-D,

VOx/a KÁBEL VO VEDENÝ V CHRÁNIČKE

STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA STK 60/80/3, v+8m+VYLOŽNÍK 2m A 0,5m typ V1T-20-D A V1T-05-D,

SO SVIETIDLOM TYPU MEGIN M 44W

VOx/b STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA typ OSUD-OP-06, v=6m+VYLOŽNÍK 3m typ VUD 30+1-OP,

OSVETLENIE PRECHODU SO SVIETIDLOM TYPU A136ZZEBRA 1x40W, IP65

VOx/c STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA typ ST15/0/60,

SO SVIETIDLOM ELTODO TYPU B1, CDM 1x70W, IP65

POZNÁMKY:

1.) PRED ZAČIATIM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ V PRIESTORE VÝKOPOV VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI.

2.) PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ S INÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA STN PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY SIETÍ.

3.) V OCHRANNÝCH PÁSMACH SIETÍ PRÁCE VYKONÁVAŤ LEN RUČNÝM SPÔSOBOM.

4.) ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE RIEŠI SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PD.

OBYTNÁ ZÓNA, ŠTVRTE V JAZERNOM POLI, SKALICA
ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA

MIESTO STAVBY:	Štvrte v Jazernom Poli, Skalica		
INVESTOR:	HANT Development a.s., Starú Ivanskú cestu 1, 821 04 Bratislava		
VYPRACOVAL:	Ing. Alexander LENTHÁR		
OBSAH:	SO 07 - VEREJNÉ OSVETLENIE SITUÁCIA		
STUPEŇ:	PSP	FORMÁT:	10xA4
MIERKA:	1:500	DÁTUM:	02 / 2020
			E571
			Č.VÝKRESU: