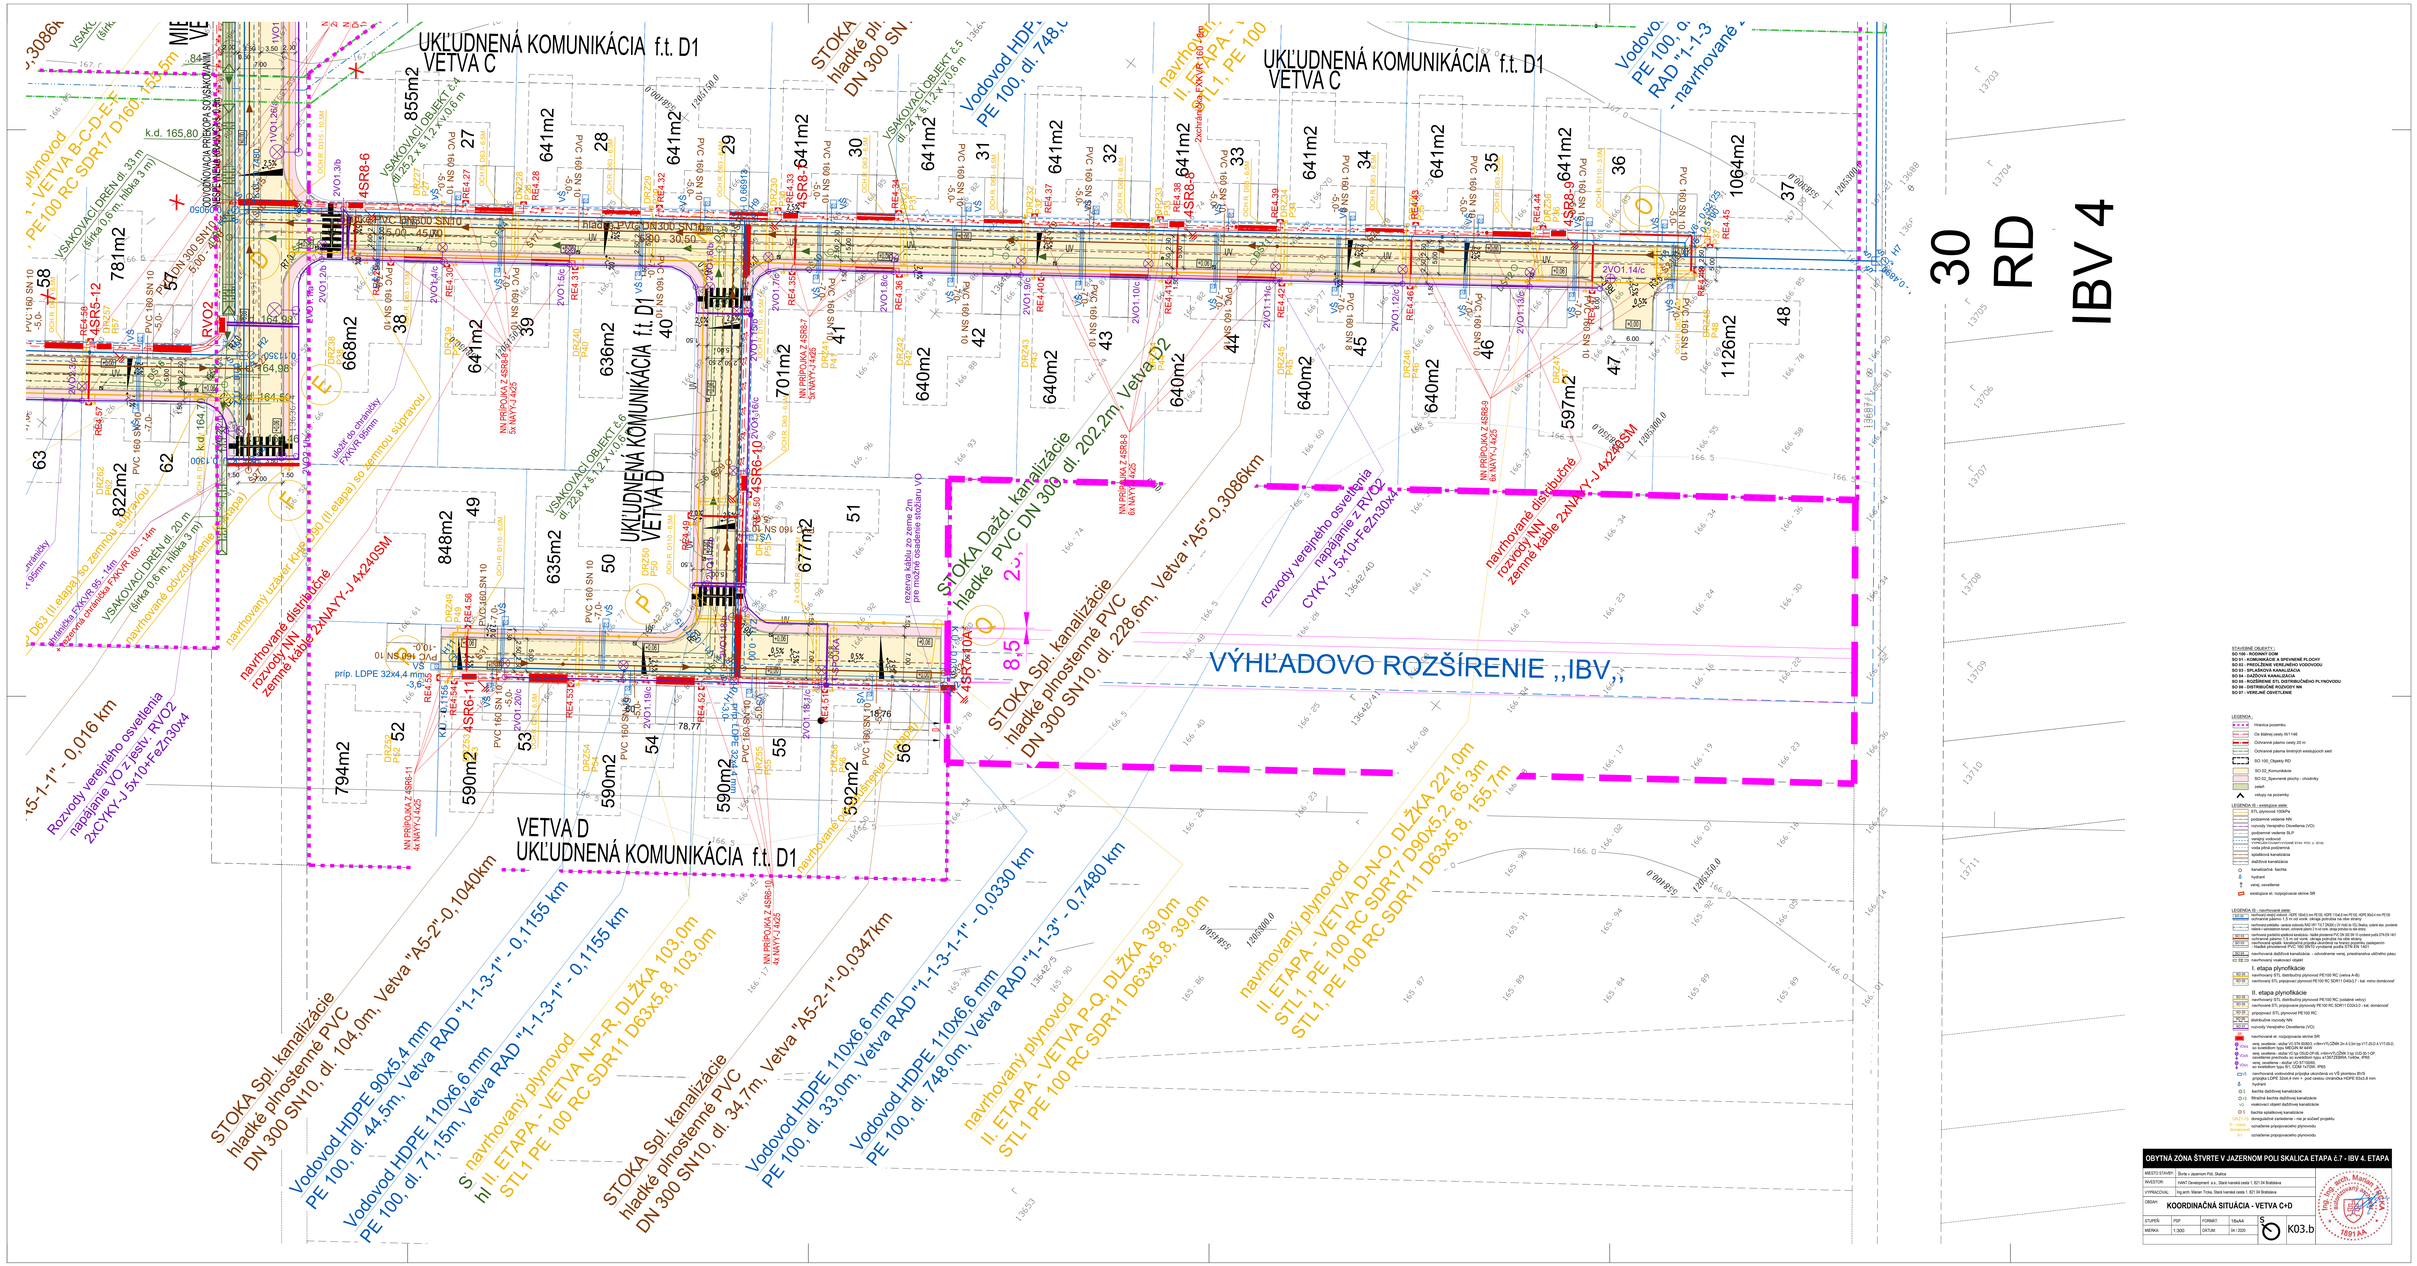

UKĽUDNENÁ KOMUNIKÁCIA f.t. D1
VETVA C
UKĽUDNENÁ KOMUNIKÁCIA f.t. D1
VETVA C
UKĽUDNENÁ KOMUNIKÁCIA f.t. D1
VETVA D
UKĽUDNENÁ KOMUNIKÁCIA f.t. D1
VETVA D
VÝHĽADOVO ROZŠÍRENIE „IBV„
30
RD
IBV 4
STOKA Dažd. kanalizácie hladké PVC DN 300, dl. 202,2m, Vetva D2
STOKA Spl. kanalizácie hladké plnostenné PVC DN 300 SN10, dl. 228,6m, Vetva "A5"-0,3086km
STOKA Spl. kanalizácie hladké plnostenné PVC DN 300 SN10, dl. 104,0m, Vetva "A5-2"-0,1040km
Vodovod HDPE 90x5,4 mm PE 100, dl. 44,5m, Vetva RAD "1-1-3-1" - 0,1155 km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm PE 100, dl. 71,15m, Vetva RAD "1-1-3-1" - 0,1155 km
navrhovaný plynovod II. ETAPA - VETVA N-P-R, DLŽKA 103,0m STL1 PE 100 RC SDR11 D63x5,8, 103,0m
STOKA Spl. kanalizácie hladké plnostenné PVC DN 300 SN10, dl. 34,7m, Vetva "A5-2-1"-0,0347km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm PE 100, dl. 33,0m, Vetva RAD "1-1-3-1-1" - 0,0330 km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm PE 100, dl. 748,0m, Vetva RAD "1-1-3" - 0,7480 km
navrhovaný plynovod II. ETAPA - VETVA P-Q, DLŽKA 39,0m STL1 PE 100 RC SDR11 D63x5,8, 39,0m
navrhovaný plynovod II. ETAPA - VETVA D-N-O, DLŽKA 221,0m STL1, PE 100 RC SDR17 D90x5,2, 65,3m STL1, PE 100 RC SDR11 D63x5,8, 155,7m
Rozvody verejného osvetlenia napájanie VO z jestv. RVO2 2xCYKY-J 5x10+FeZn30x4
navrhované distribučné rozvody NN zemné káble 2xNAYY-J 4x240SM
navrhovaný uzávěr KHR 100 (II etapa) so zemnou súpravou
navrhované odvzdušnenie (II etapa)
navrhovaný plynovod II. ETAPA - VETVA D-N-O, DLŽKA 221,0m STL1, PE 100 RC SDR17 D90x5,2, 65,3m STL1, PE 100 RC SDR11 D63x5,8, 155,7m
OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA - VETVA C+D
K03.b