


UKONČENIE STL PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU - I. ETAPA

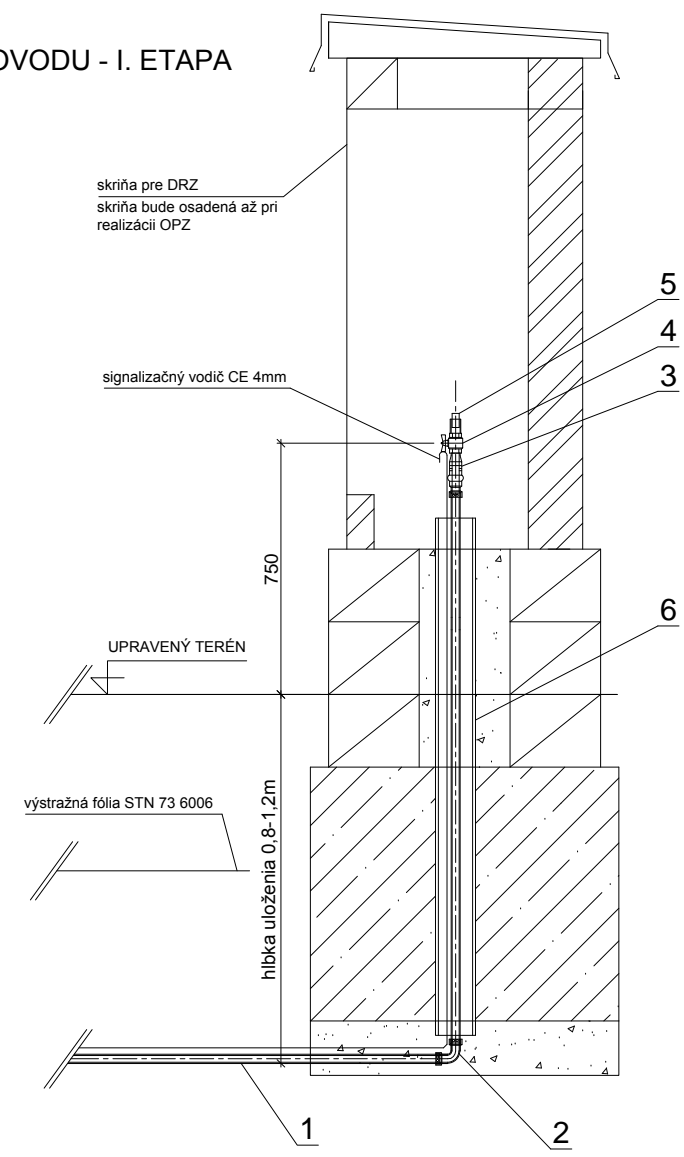

č.p.	Položka
1	potrubie PE100 RC, SDR11, D40
2	elektrotvarovkové koleno W90° D40
3	prechod PE/mosadz MUN 40/32
4	gulový kohút DN32 - HUP
5	zátka DN32
6	ochranná rúra PE110, l=1,5m

Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia ich prevádzkovateľmi!

Vypracoval:	Ing. Peter Škrovan	Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Škrovan	PPS projekt s.r.o. Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530	
Kraj:	Trnavský	k.ú.:	Skalica		
Investor:	HANT Development, a.s., Stará Ivánska cesta 1/386, Bratislava				
Stavba:	Obytná zóna Štvrte v jazernom poli Skalica IBV 4 I. a II. etapa plynofikácie Miesto: p.č. 13642/3,4,39,48,94,120,13636/2,4 k.ú Skalica			Počet A4:	10
Miesto:				Dátum:	IV/2020
Súbor:				Stupeň:	PS
Obsah:				Zák. č.:	09/2020
				Mierka:	Č. výkresu:
				-	3