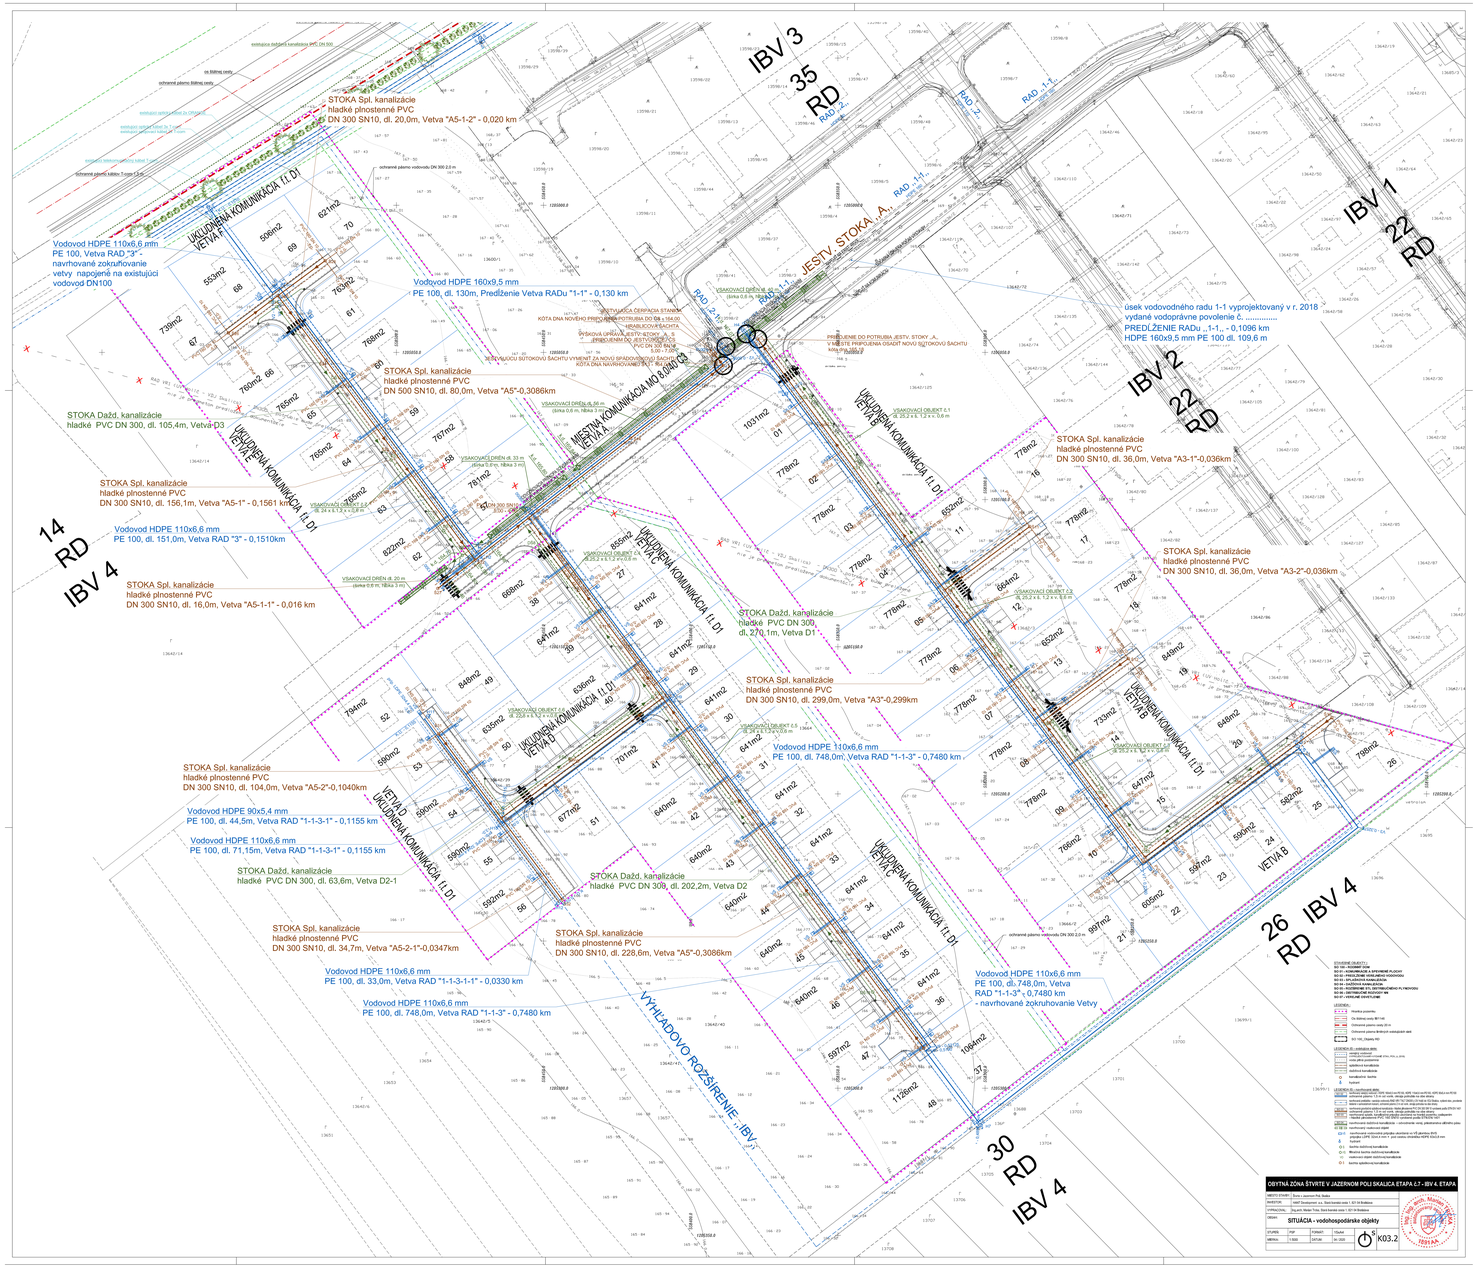
IBV 3
35
RD
IBV 1
22
RD
IBV 2
22
RD
14
RD
IBV 4
26
RD
IBV 4
30
RD
IBV 4
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 20,0m, Vetva "A5-1-2" - 0,020 km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, Vetva RAD "3" -
navrhované zokruhovanie
vetvy napojené na existujúci
vodovod DN100
Vodovod HDPE 160x9,5 mm
PE 100, dl. 130m, Predĺženie Vetva RADu "1-1" - 0,130 km
úsek vodovodného radu 1-1 vyprojektovaný v r. 2018
vydané vodoprávne povolenie č. .....
PREDĺŽENIE RADu „1-1„ - 0,1096 km
HDPE 160x9,5 mm PE 100 dl. 109,6 m
STOKA Dažď, kanalizácie
hladké PVC DN 300, dl. 105,4m, Vetva D3
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 156,1m, Vetva "A5-1" - 0,1561 km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, dl. 151,0m, Vetva RAD "3" - 0,1510km
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 16,0m, Vetva "A5-1-1" - 0,016 km
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 500 SN10, dl. 80,0m, Vetva "A5"-0,3086km
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 36,0m, Vetva "A3-1"-0,036km
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 36,0m, Vetva "A3-2"-0,036km
STOKA Dažď, kanalizácie
hladké PVC DN 300,
dl. 270,1m, Vetva D1 "-
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 299,0m, Vetva "A3"-0,299km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, dl. 748,0m, Vetva RAD "1-1-3" - 0,7480 km
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 104,0m, Vetva "A5-2"-0,1040km
Vodovod HDPE 90x5,4 mm
PE 100, dl. 44,5m, Vetva RAD "1-1-3-1" - 0,1155 km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, dl. 71,15m, Vetva RAD "1-1-3-1" - 0,1155 km
STOKA Dažď, kanalizácie
hladké PVC DN 300, dl. 63,6m, Vetva D2-1
STOKA Dažď, kanalizácie
hladké PVC DN 309, dl. 202,2m, Vetva D2
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 34,7m, Vetva "A5-2-1"-0,0347km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, dl. 33,0m, Vetva RAD "1-1-3-1-1" - 0,0330 km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, dl. 748,0m, Vetva RAD "1-1-3" - 0,7480 km
STOKA Spl, kanalizácie
hladké plnostenné PVC
DN 300 SN10, dl. 226,6m, Vetva "A5"-0,3086km
Vodovod HDPE 110x6,6 mm
PE 100, dl. 748,0m, Vetva
RAD "1-1-3" - 0,7480 km
- navrhované zokruhovanie Vetvy
VYHLADOVO ROZŠÍRENIE „IBV „
UKLADANÁ KOMUNIKÁCIA I.I.D1
VETVA A
VETVA B
VETVA C
VETVA D
MIESTNA KOMUNIKÁCIA MO 8,0/40 OS
JESTV. STOKA „A„
PRIPOJENIE DO POTRUBIA „ESTV. STOKY „A„
V MIESTE PRIPOJENIA OSADIŤ NOVÚ ŠUTOKOVÚ ŠACHTU
DN 1000
NAVRHOVANÁ ČERPACIA STANICA
KÓTA DNA NOVÉHO PRIPOJNÉHO POTRUBIA DO DN = 184,00
VRÁTANE ŠUTOKOVEJ ŠACHTY
VYSKOVÁ ÚPRAVA „ESTV. ŠUTOKY „A„ S
ZABEZPEČENÍM DO „ESTV. ŠUTOKY „A„
PVC DN 300 MAT.
S.DO - 7.000
NESPÄTNOU ŠUTOKOVÚ ŠACHTU VYMENIŤ ZA NOVÚ SPÄDOVÚ ŠUTOKOVÚ ŠACHTU
KÓTA DNA NAVRHOVANÉHO POTRUBIA - 183,00
ochranné pásmo vodovodu DN 300 2,0 m
ochranné pásmo vodovodu DN 300 2,0 m
ochranné pásmo káblov T-com (2 x)
ochranné pásmo optického kábla T-com (2 x)
ochranné pásmo Slábnej cesty
os Slábnej cesty
existujúca dažďová kanalizácia PVC DN 500
existujúci optický kábel T-com
existujúci optický kábel T-com
existujúci optický kábel T-com
VSAKOVACÍ OBJEKT č.1
dl. 25,2 x š. 1,2 x v. 0,6 m
VSAKOVACÍ OBJEKT č.2
dl. 25,2 x š. 1,2 x v. 0,6 m
VSAKOVACÍ OBJEKT č.3
dl. 25,2 x š. 1,2 x v. 0,6 m
VSAKOVACÍ OBJEKT č.4
dl. 25,2 x š. 1,2 x v. 0,6 m
VSAKOVACÍ OBJEKT č.5
dl. 25,2 x š. 1,2 x v. 0,6 m
VSAKOVACÍ DREŇ dl. 33 m
(šírka 0,6 m, hĺbka 3 m)
VSAKOVACÍ DREŇ dl. 20 m
(šírka 0,6 m, hĺbka 3 m)
VSAKOVACÍ DREŇ dl. 66 m
(šírka 0,6 m, hĺbka 3 m)
VSAKOVACÍ DREŇ dl. 20 m
(šírka 0,6 m, hĺbka 3 m)
OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA č.7 - IBV 4. ETAPA
SITUÁCIA - vodohospodárske objekty
K03.2