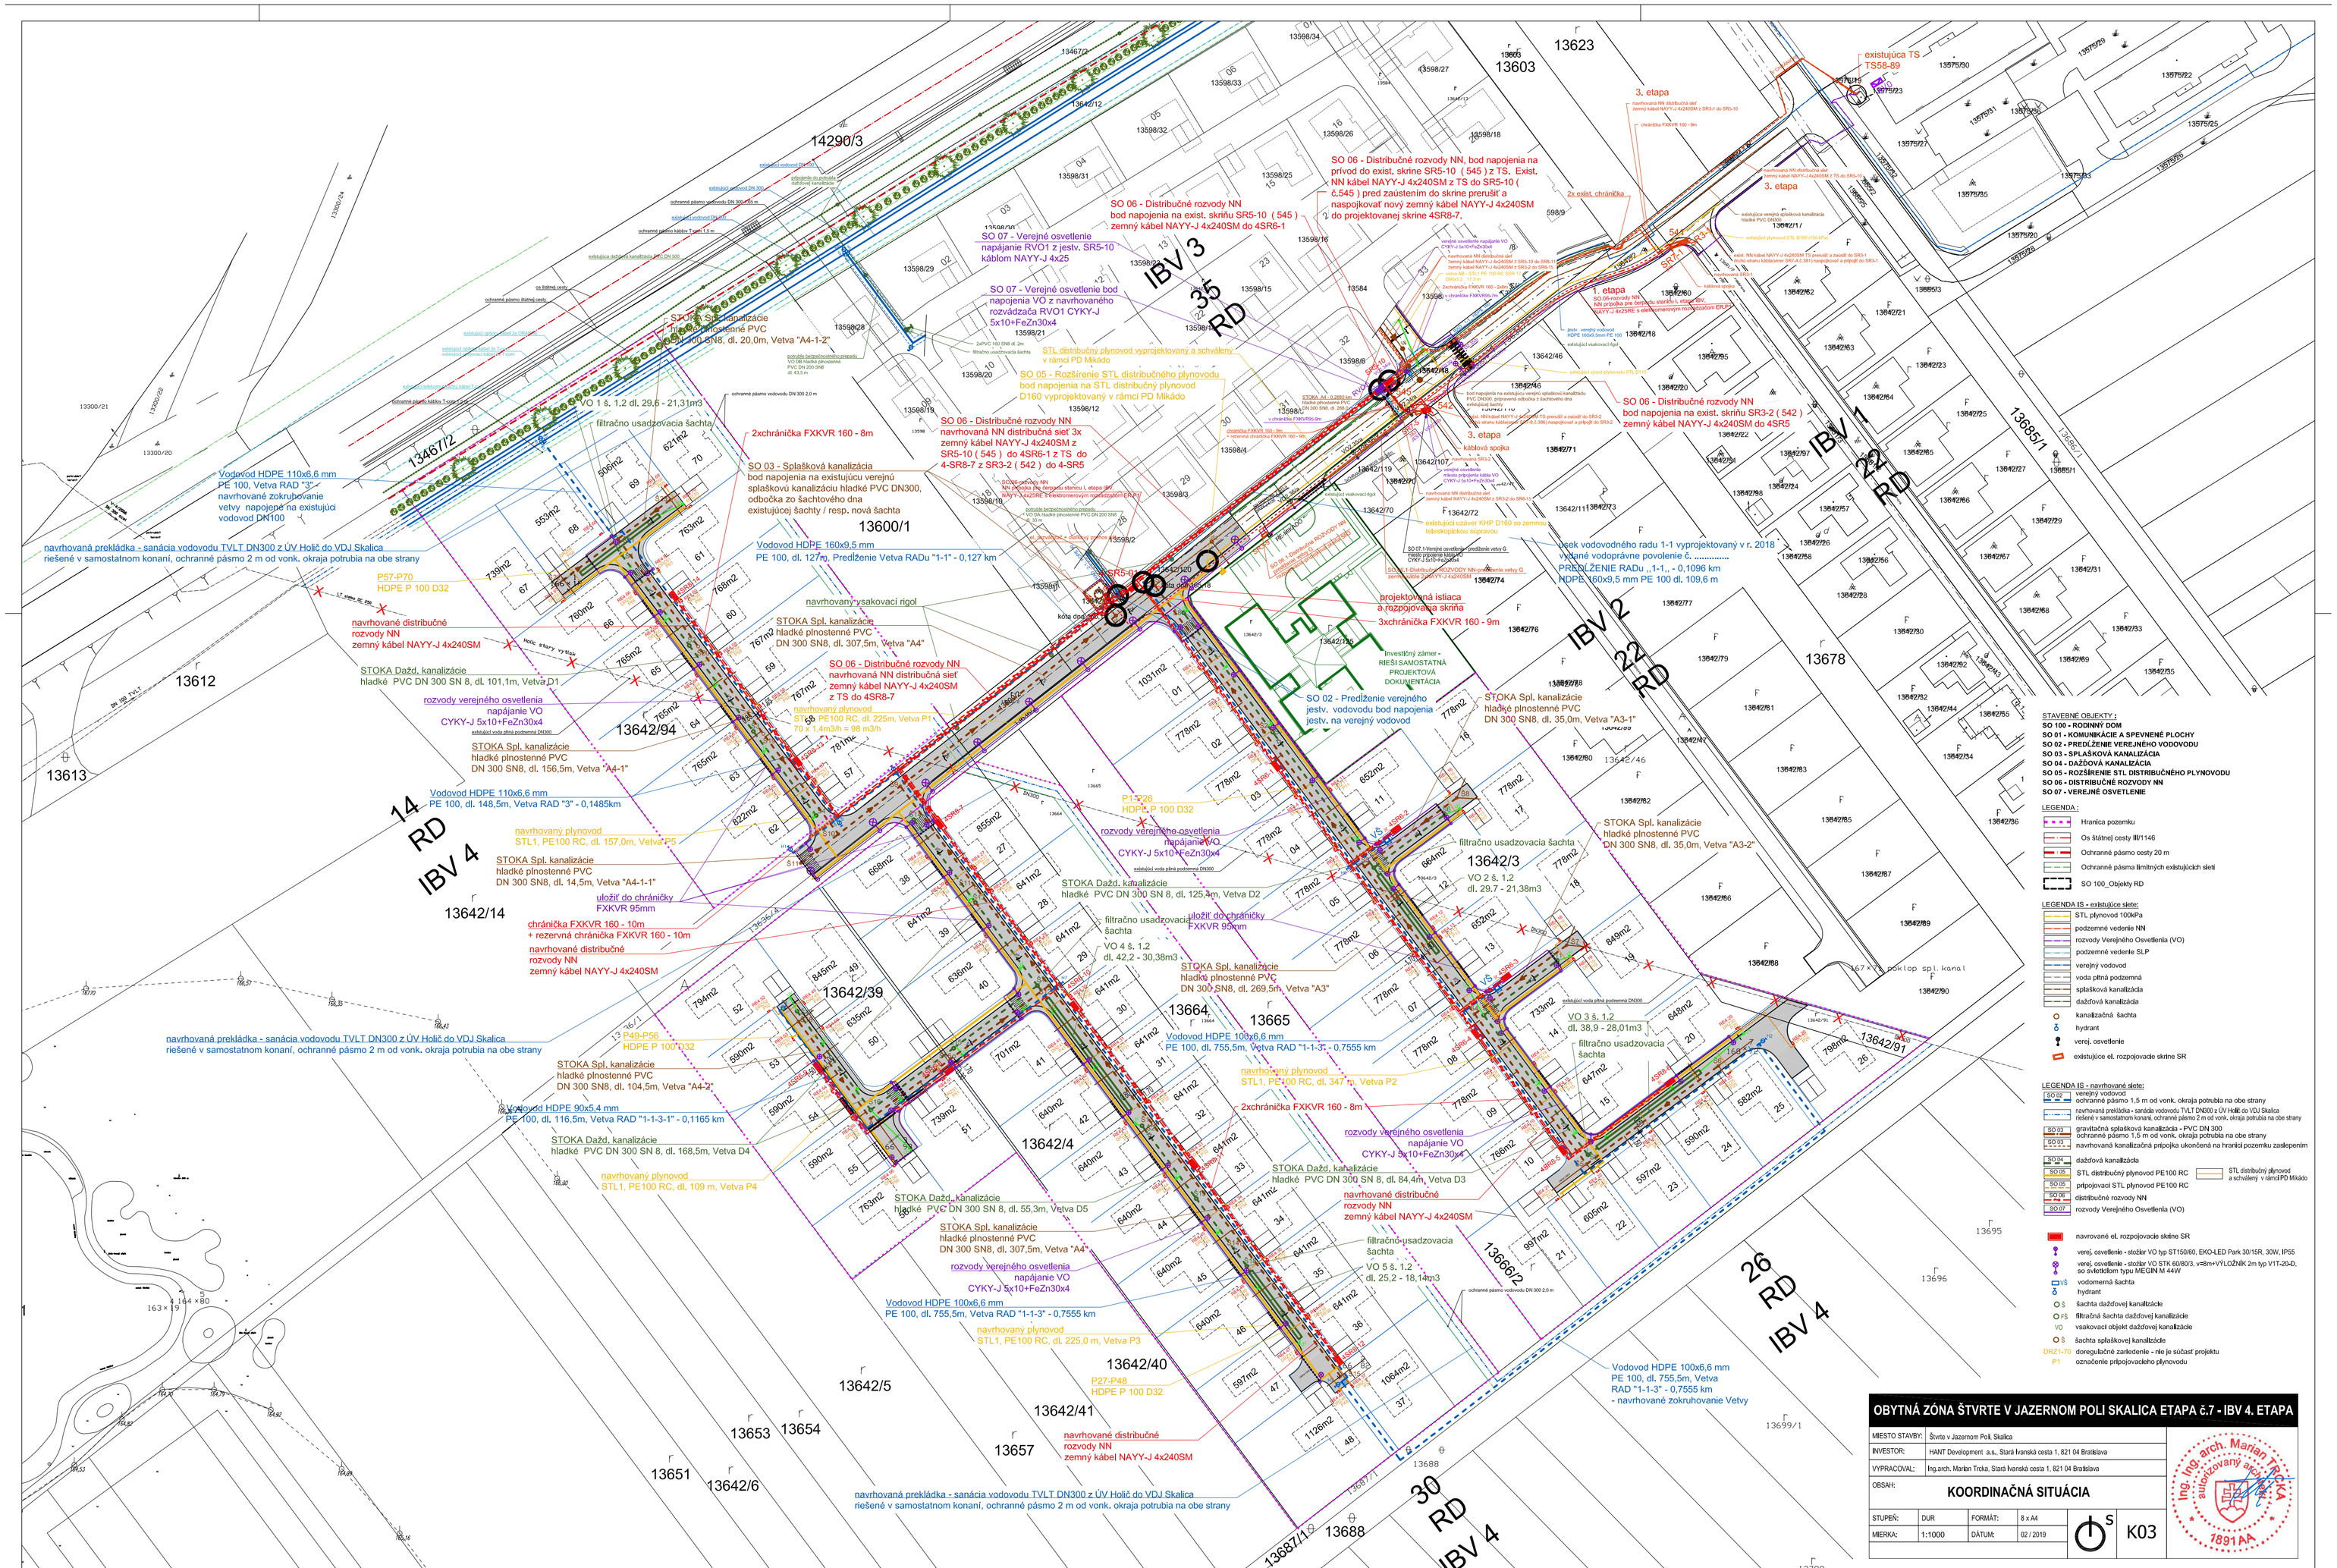
SO 06 - Distribučné rozvody NN, bod napojenia na prívod do exist. skrine SR5-10 (545) z TS. Exist. NN kábel NAYY-J 4x240SM z TS do SR5-10 (5,545) pred zaústením do skrine prerušiť a naspojkovať nový zemný kábel NAYY-J 4x240SM do projektovanej skrine 4SR8-7.
SO 06 - Distribučné rozvody NN bod napojenia na exist. skriňu SR5-10 (545) zemný kábel NAYY-J 4x240SM do 4SR6-1
SO 07 - Verejné osvetlenie napájanie RVO1 z jestv. SR5-10 káblom NAYY-J 4x25
SO 07 - Verejné osvetlenie bod napojenia VO z navrhovaného rozvádzača RVO1 CYKY-J 5x10+FeZn30x4
SO 05 - Rozšírenie STL distribučného plynovodu bod napojenia na STL distribučný plynovod D160 vyprojektovaný v rámci PD Mikádo
STL distribučný plynovod vyprojektovaný a schválený v rámci PD Mikádo
SO 06 - Distribučné rozvody NN navrhovaná NN distribučná sieť 3x zemný kábel NAYY-J 4x240SM z SR5-10 (545) do 4SR6-1 z TS do 4-SR8-7 z SR3-2 (542) do 4-SR5
SO 03 - Splašková kanalizácia bod napojenia na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu hladké PVC DN300, odbočka zo šachtového dna existujúcej šachty / resp. nová šachta
SO 06 - Distribučné rozvody NN navrhovaná NN distribučná sieť zemný kábel NAYY-J 4x240SM z TS do 4SR8-7
SO 02 - Predĺženie verejného jestv. vodovodu bod napojenia jestv. na verejný vodovod
SO 06 - Distribučné rozvody NN bod napojenia na exist. skriňu SR3-2 (542) zemný kábel NAYY-J 4x240SM do 4SR5
existujúca TS TS58-89
existujúca TS TS58-90
existujúca TS TS58-91
existujúca TS TS58-92
existujúca TS TS58-93
existujúca TS TS58-94
existujúca TS TS58-95
existujúca TS TS58-96
existujúca TS TS58-97
existujúca TS TS58-98
existujúca TS TS58-99
existujúca TS TS58-100
existujúca TS TS58-101
existujúca TS